



Voorgevel




Achtergevel

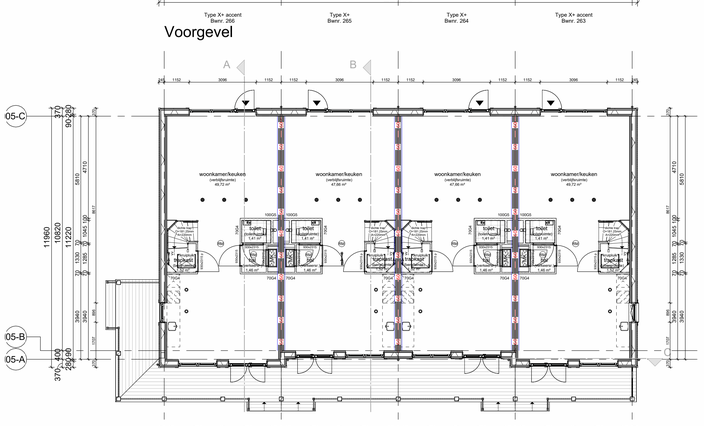


Begane grond

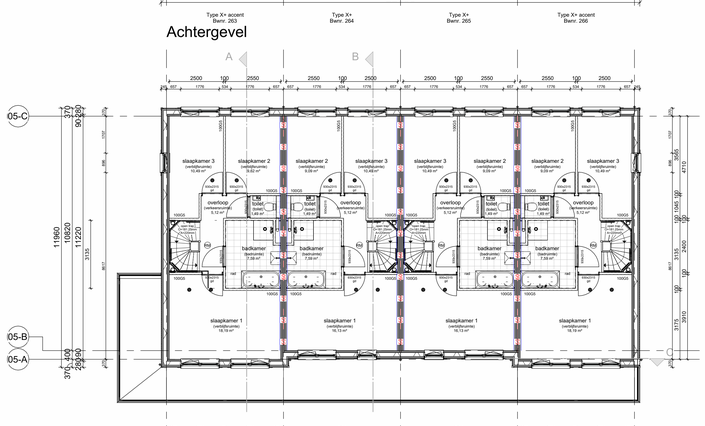


Eerste verdieping

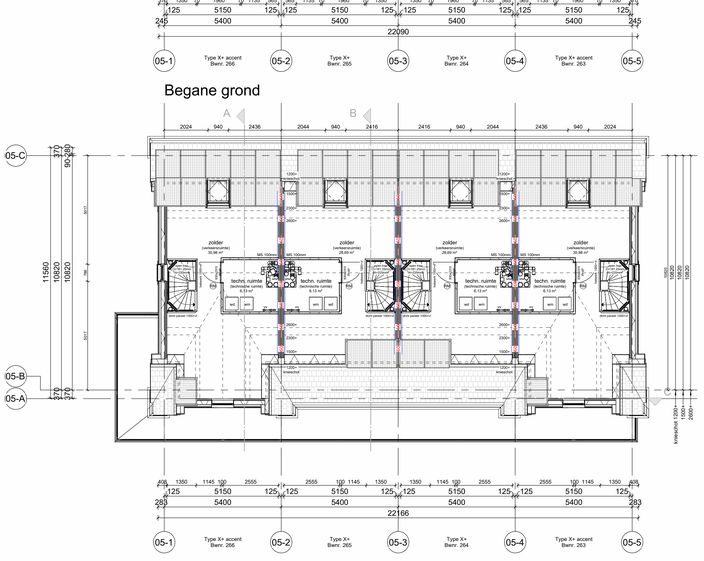

Tweede verdieping

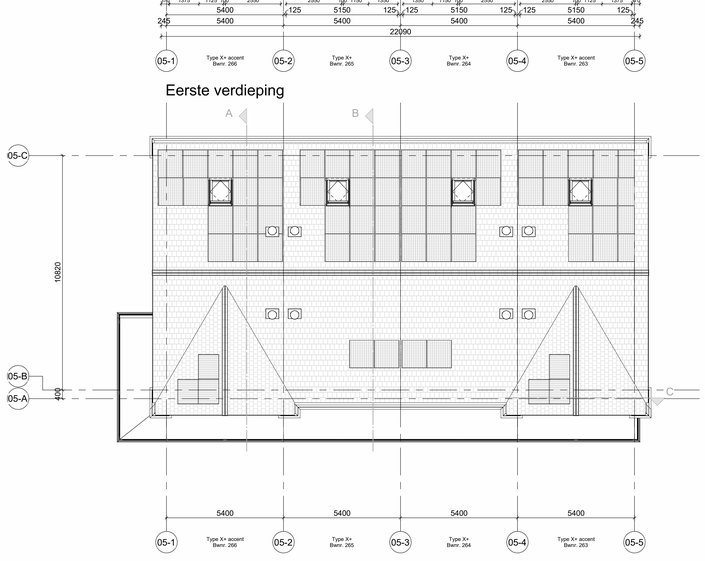


Dakaanzicht

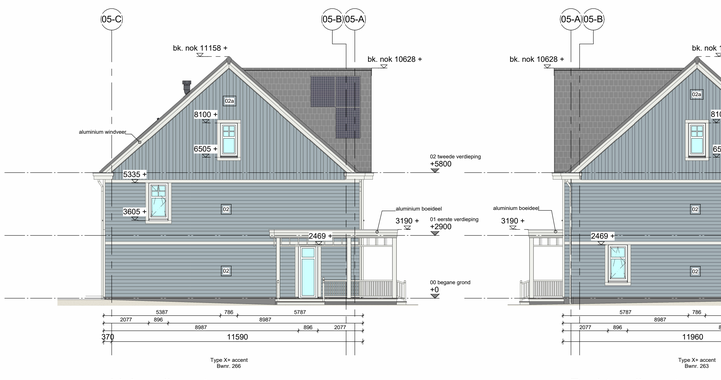


Linker zijgevel


Rechter zijgevel

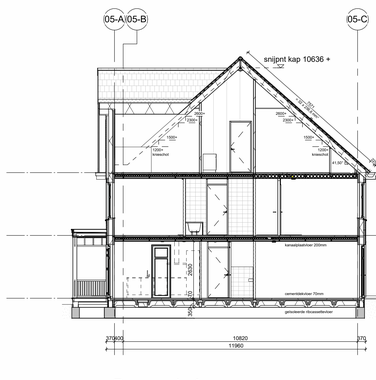

Doorsnede A

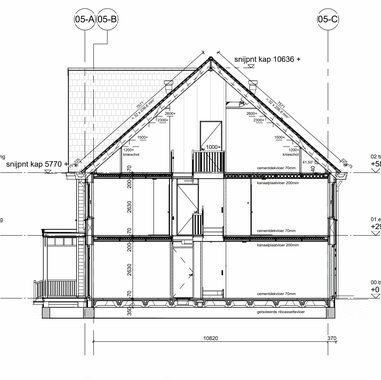

Doorsnede B

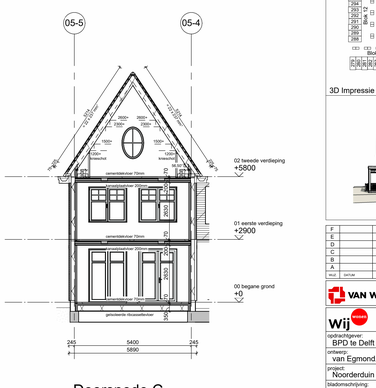

Doorsnede C

Renvooi

PEIL = ... -P tov NAP

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

▲ - entree woning

symbolen

① dakpan kleur 1: leikleur/ardoise

Bouwkundig

- isolatie SlimFurt 181mm, dubbel rachelwerk, potdeksel / alternerende gevelbekleding
- woningscheidend prefab beton 90mm, spouw 60mm, prefab beton 90mm
- prefab beton 90mm (kopwanden)
- prefab beton 90mm (langswanden)
- 70G4 binnenwand cellenbeton 70mm G4/600
- 100G6 binnenwand cellenbeton 100mm G6/600
- MS100 binnenwand geisoleerde metal stud 100mm
- opdekdeur in plaatstalen kozijn met bovenlicht deurmaat: 830mm, hoogte 2315mm
- zfb opdekdeur in plaatstalen kozijn zonder bovenlicht deurmaat: 930mm, hoogte 2315mm
- zfb+gd geluidswerende deur in plaatstalen kozijn zonder bovenlicht deurmaat: 930mm, hoogte 2315mm

- gevelbekleding kleur 00 (C03 kiezelruin)
- gevelbekleding kleur 01 (C05 platinagrijs)
- gevelbekleding kleur 02 (C10 hemelsblauw)
- gevelbekleding kleur 03 (C18 leisteengrijs)
- gevelbekleding kleur 04 (C76 theegroen)

Bouwbesluit gegevens

- vloerafscheiding onder 850+vl voldoen aan Bbl § 4.2.1en 4.2.3
- hekwerken voldoen aan Bbl § 4.2.1 en 4.2.3
- alle trappen voldoen aan Bbl § 4.2.4 tabel 4.2E
- inbraakwerendheid gevelelementen voldoen aan Bbl § 4.2.16
- vloerbegel afwerking voldoen aan Bbl § 4.3.5
- wandbetegelafwerking tot 1.4m, badkamer tot plafond (min. Bbl § 4.3.5)
- beschermring tegen ratten en muizen voldoen aan Bbl § 4.3.9
- vrije doorgang deur min. 85x230 (m.u.v. kast, meterkast, toilet)
- hemelwater afvoeren Bbl § 4.7.4 aansluiten op gemeentenriool
- vuilwater afvoeren Bbl § 4.7.4 aansluiten op gemeentenriool
- Ru-waarden conform BENG-berekening (min. Bbl § 4.4.1)
- drink- en warmwatervoorziening Bbl § 4.7.3 conform voorschriften NEN1006
- meterkast(en) in overeenstemming met netbeheerder en communicatie(s) conform voorschriften van de aangewezen Nutsbedrijven (WUN uitvoeren.
- ventilatie meterruimte aan de bovenzijde (op 200 mm van de bovenkant) als aan de onderzijde (op 200 mm van de onderkant) een niet afsluitbaar rooster met een vrije doorlaat van tenminste 200 cm²
- inden er brandoverslag aanwezig is dient vlgs. de NEN 6068:2020 de gevelconstructie beschouwd vanaf de buitenzijde voor ten minste 95% te voldoen aan klasse B

Brandgegevens


Hoofddraagconstructie is 60 min brandwerend (vlgs. opgave constructeur)

- brandscheiding 60 minuten WBDBO
- brandwerende deur 60 minuten WBDBO
- brandscheiding 30 minuten WBDBO
- RI30 (weerstand tegen rookdoorgang)
- Rw (gewichted beam reduction/gram)
- Rw = rookmelders volgens Nen 2555

Installaties

- opstelplaats wasmachine
- opstelplaats wasdroger
- hemelwaterafvoer
- kruipluik
- wtw mechanische ventilatie-unit incl. warmteterugwinunit
- in-/ en uitblaasventiel
- mechanische ventilatie
- verdeler vloerverwarming
- rad electrische radiator
- kanalen in het zicht

Situatie



3D Impressie



F						
E						
D						
C						
B						
A						
INDEX	DATUM	OMSCHRIJVING			GRT	GES

VAN WIJNEN
Van Wijnen
Bennebroekerlaan 48 F
2627 LD Stolwijk
T: 0182-348000
E: stolwijk@vanwijnen.nl

Wij
Danluma-Wiegkamp B.V.
Snekweer Kooiweg 20
9021 TS Zwolle
T: +31 (0)38 4 200 200
E: info@danluma-wiegkamp.nl

opdrachtgever:	BPD te Delft
ontwerp:	van Egmond, architecten
project:	Noorderduin fase 5 en Zuiderduin
bladomschrijving:	Omgevingsvergunning Overzicht blok 05
datum:	05-06-2026
schaal:	1:100
formaat:	A0
getek:	ing. M. van der Spoel
gecontr:	M. de Ruiter
werknr:	26 036
bladnr:	B-DO-05-101