




Voorgevel

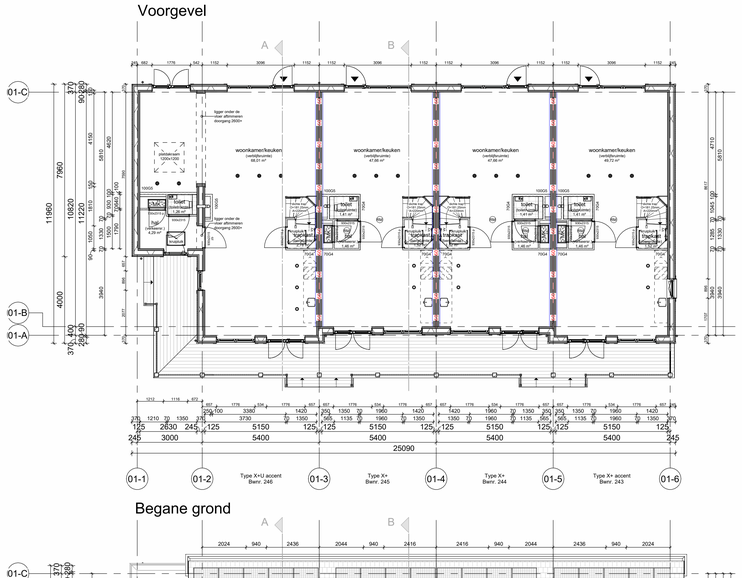


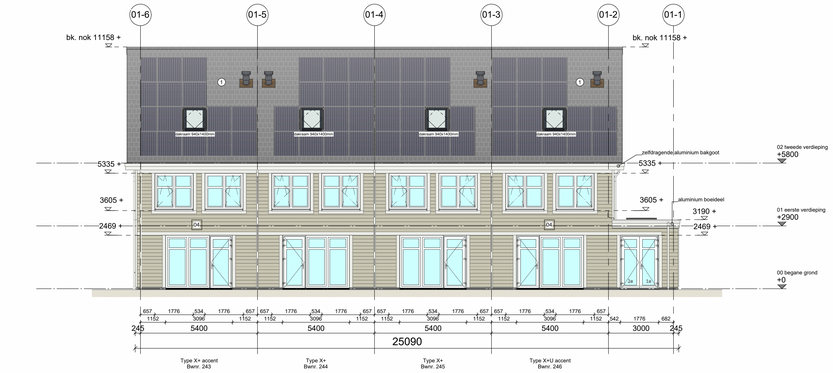


Achtergevel

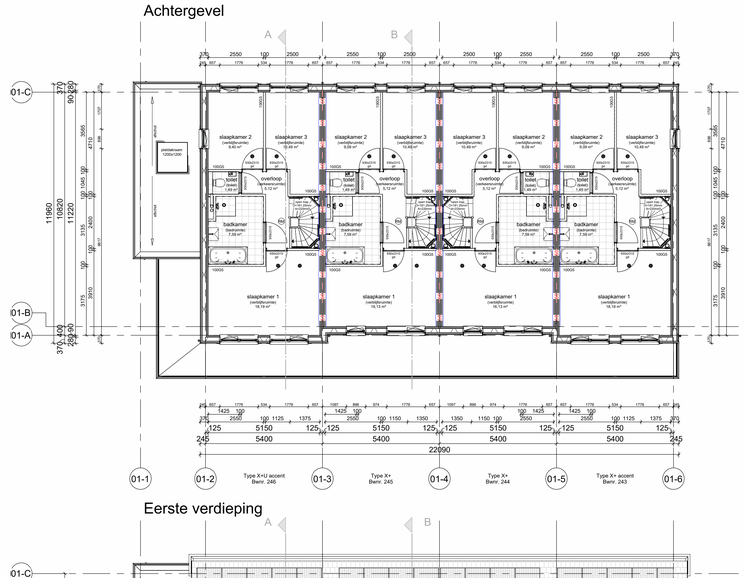

Begane grond

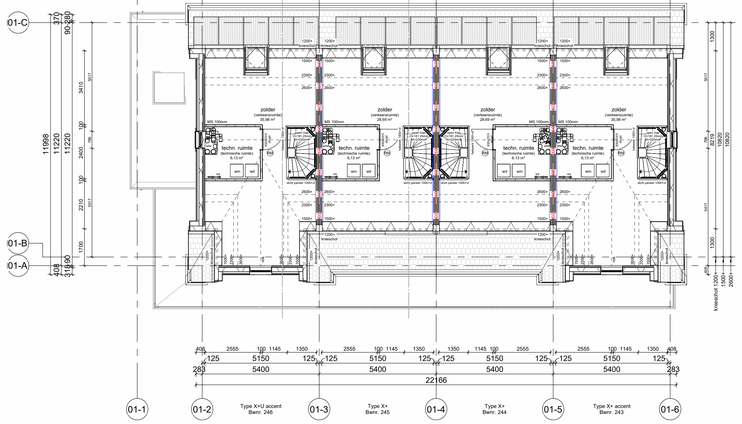


Eerste verdieping

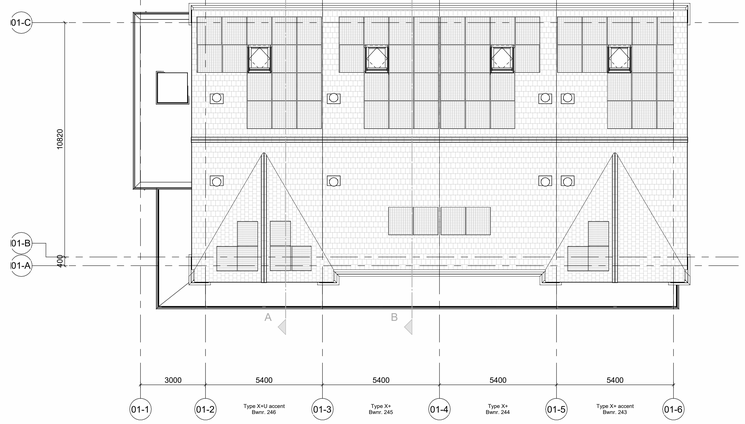


Tweede verdieping


Dakaanzicht

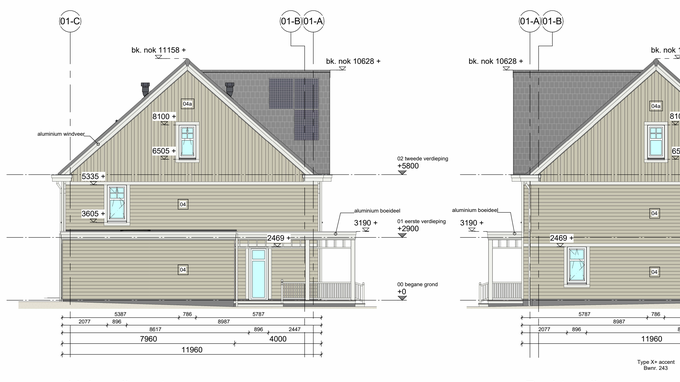

Linker zijgevel

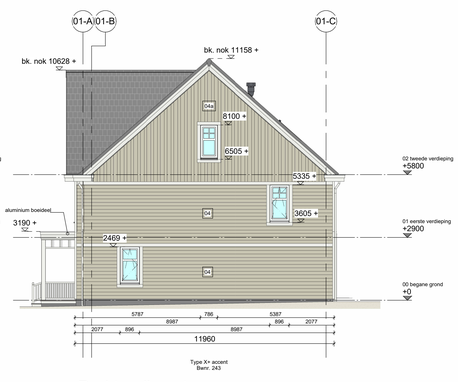


Rechter zijgevel

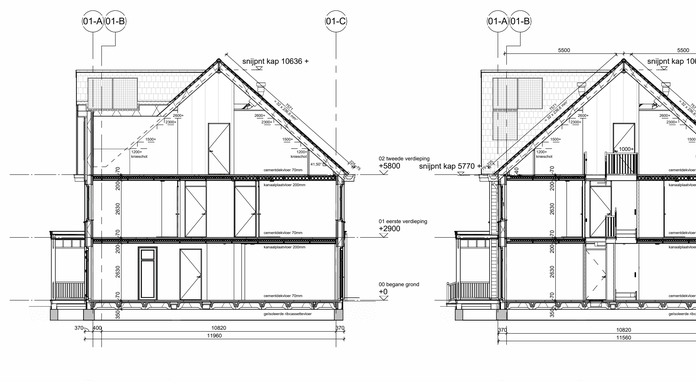

Doorsnede A

Doorsnede B

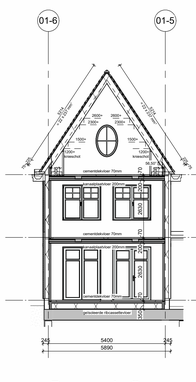

Doorsnede C

Renvooi

PEIL = _,__-P tov NAP

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

▲ - entree woning

symbolen

① dakpan kleur 1: leikleur/ardoise

Bouwkundig

- isolatie SlimFurt 181mm, dubbel rachelwerk, potdeksel / alternerende gevelbekleding
- woningscheidend prefab beton 90mm, spouw 60mm, prefab beton 90mm
- prefab beton 90mm (kopwanden)
- prefab beton 90mm (langswanden)
- 7904 binnenwand cellenbeton 70mm G4/600
- 10004 binnenwand cellenbeton 100mm G5/600
- MS100 binnenwand geisoleerde metal stud 100mm
- opdekdeur in plaatstalen kozijn met bovenlicht deurmaat: 830mm, hoogte 2315mm
- zb opdekdeur in plaatstalen kozijn zonder bovenlicht deurmaat: 930mm, hoogte 2315mm
- zb-rgd geluidswerende deur in plaatstalen kozijn zonder bovenlicht deurmaat: 930mm, hoogte 2315mm

- gevelbekleding kleur 00 (C03 kleibruin)
- gevelbekleding kleur 01 (C05 platinagrijs)
- gevelbekleding kleur 02 (C10 hemelsblauw)
- gevelbekleding kleur 03 (C18 leisteengrijs)
- gevelbekleding kleur 04 (C76 theegroen)

Bouwbesluit gegevens

- vloerafscheiding onder 850+vl voldoen aan Bbl § 4.2.1en 4.2.3
- hekwerken voldoen aan Bbl § 4.2.1 en 4.2.3
- alle trappen voldoen aan Bbl § 4.2.4 tabel 4.2E
- inbraakweerendheid gevelelementen voldoen aan Bbl § 4.2.16
- vloerbegel afwerking voldoen aan Bbl § 4.3.5
- wandbegafwerking toilet tot 1.4m, badkamer tot plafond (min. Bbl § 4.3.5)
- balechenning leiden ratten en muizen voldoen aan Bbl § 4.3.9
- vrije doorgang deur min. 85x230 (m.u.v. kast, meterkast, toilet)
- hemelwater afvoeren Bbl § 4.7.4 aansluiten op gemeenteriool
- vuilwater afvoeren Bbl § 4.7.4 aansluiten op gemeenteriool
- Ru-waarden conform BENG-berekening (min. Bbl § 4.4.1)
- drink- en warmwatervoorziening Bbl § 4.7.3 conform voorschriften NEN1006
- meterkast met (nieuwe) meters (elektra, water en communicatie) conform eisen van de netbeheerder en eigenen Nutsbedrijven IMUN uitvoeren.
- ventilatie meterruimte aan de bovenzijde (op 200 mm van de bovenkant) als aan de onderzijde (op 200 mm van de onderkant) een niet afsluitbaar rooster met een vrije doorlaat van terminale 200 cm²
- indien er brandoverslag aanwezig is dient vlgs. de NEN 6068:2020 de gevelconstructie beschouwd vanaf de buitenzijde voor ten minste 95% te voldoen aan klasse B

Brandgegevens


Hoofddraagconstructie is 60 min brandwerend (vlgs. ingave constructeur)

- brandscheiding 60 minuten WBDBO
- REI 60
- brandscheiding 30 minuten WBDBO
- REI 30
- RDB (weerstand tegen rookdoorgang)
- Rw (geluidwerende tegen rookdoorgang)
- Rw
- = rookmelders volgens Nen 2555

Installaties

- opstelplaats wasmachine
- opstelplaats wasdroger
- hemelwaterafvoer
- kruipluik
- wtw mechanische ventilatie-unit incl. warmteterugwinunit
- in-/ en uitblaasventiel
- mechanische ventilatie
- verdeler vloerverwarming
- el electrische radiator
- kanalen in het zicht

Situatie



3D Impressie



F					
E					
D					
C					
B					
A					
INDEX	DATUM	OMSCHRIJVING		GRT	GES

VAN WIJNEN
Van Wijnen
Berenderkerkseweg 48 F.
2821 LD Stolwijk
T: 0182-348000
E: stolwijk@vanwijnen.nl

Wij
Danhuma-Wiegkamp B.V.
Bredewater Building 20
9921 TS Zevik
T: +31 (0)595 - 42 42 42
E: info@danhuma-wiegkamp.nl

opdrachtgever:	BPD te Delft
ontwerp:	van Egmond, architecten
project:	Noorderduin fase 5 en Zuiderduin
bladomschrijving:	Omgevingsvergunning Overzicht blok 01
datum:	05-06-2026
schaal:	1:100
formaat:	A0
getek:	ing. M. van der Spoel
gecontr:	M. de Ruiter
werknr:	26 036
bladnr:	B-DO-01-101