



Voorgevel




Achtergevel

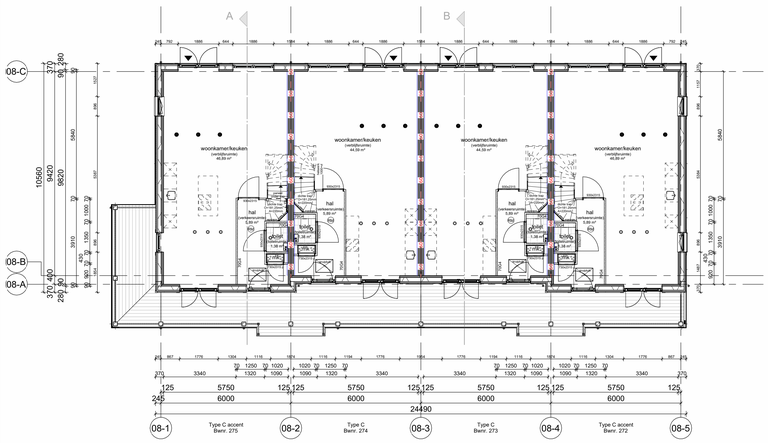


Begane grond

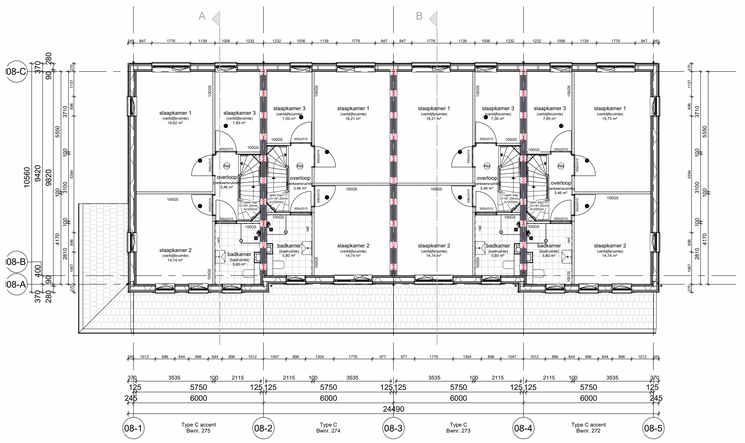


Eerste verdieping

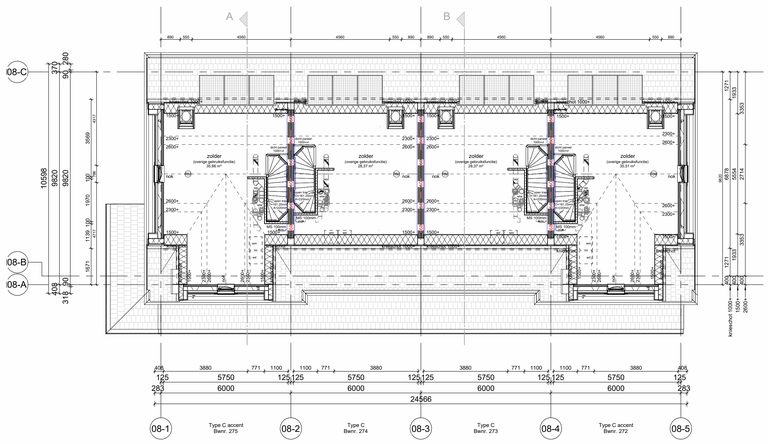


Tweede verdieping

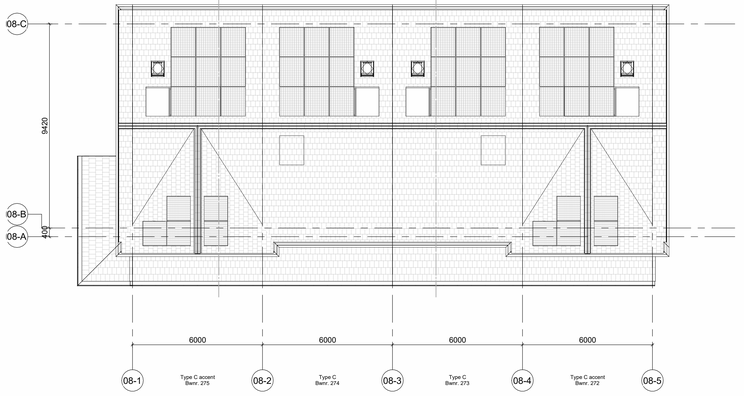


Dakaanzicht

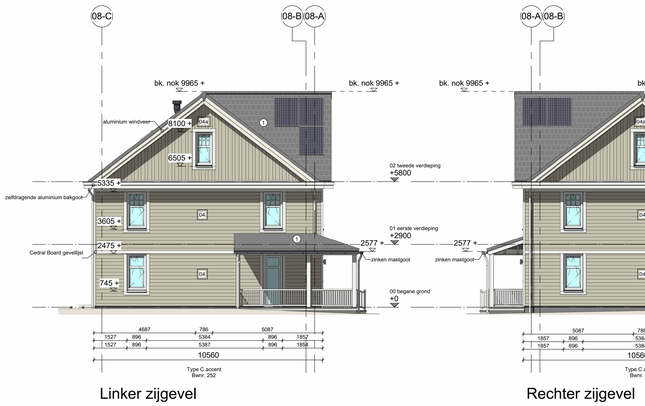


Linker zijgevel

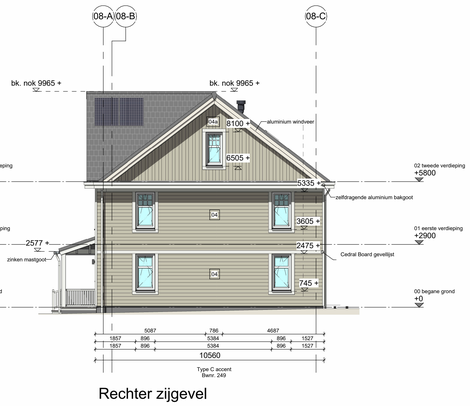


Rechter zijgevel

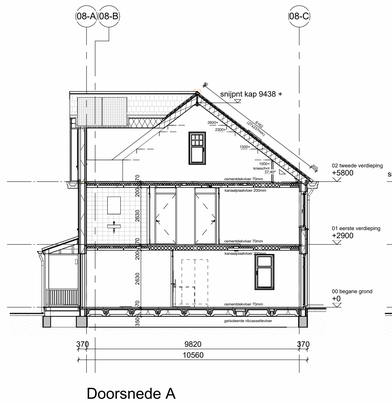

Doorsnede A

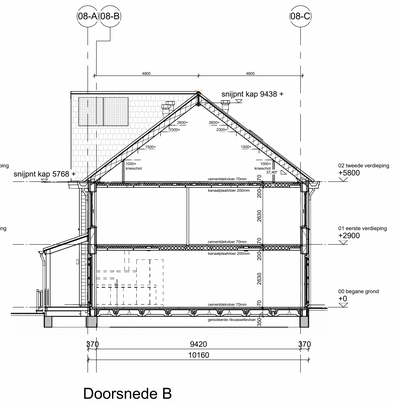

Doorsnede B

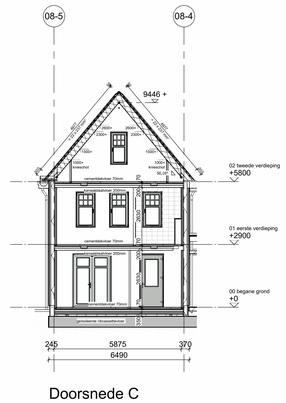

Doorsnede C

Renvooi

PEIL = _,__ P tov NAP

Gebruiksfunctie: Woonfunctie

▲ - entree woning

symbolen

① dakpan kleur 1: leikleur/ardoise

Bouwkundig

- isolatie SlimFurt 181mm, dubbel rachelwerk, potdeksel / alternerende gevelbekleding
- woningscheidend prefab beton 90mm, spouw 70mm, prefab beton 90mm
- prefab beton 90mm (kuipwanden)
- prefab beton 90mm (langswanden)
- 70G4 binnenwand cellenbeton 70mm G4/600
- 100G6/L binnenwand cellenbeton 100mm G6/600
- M/S100 binnenwand geisoleerde metal stud 100mm
- zb opdekdeur in plaatstalen kozijn met bovenlicht deurmaat: 830mm, hoogte 2315mm
- opdekdeur in plaatstalen kozijn zonder bovenlicht deurmaat: 930mm, hoogte 2315mm
- zb=pd geluidswerende deur in plaatstalen kozijn zonder bovenlicht deurmaat: 930mm, hoogte 2315mm

- 000 gevelbekleding Kleur 00 (CO3 kleibruin)
- 001 gevelbekleding Kleur 01 (C05 platengrijs)
- 002 gevelbekleding Kleur 02 (C10 hemelsblauw)
- 003 gevelbekleding Kleur 03 (C18 leisteengrijs)
- 004 gevelbekleding Kleur 04 (C76 theegroen)

Bouwbesluit gegevens

- vloerafscheiding onder 850>vl voldoen aan Bbl § 4.2.1en 4.2.3
- hekwerken voldoen aan Bbl § 4.2.1 en 4.2.3
- alle trappen voldoen aan Bbl§ § 4.2.1 aan 4.2.3
- inbraakweerendheid gevelelementen voldoen aan Bbl § 4.2.16
- vloertegel afwerking voldoen aan Bbl § 4.3.5
- wandtegelafwerking toilet tot 1.4m. badkamer tot plafond (min. Bbl§ § 4.3.5)
- beschenming tegen ratten en muizen voldoen aan Bbl § 4.3.9
- vrije doorgang deur: min. 85x230 (m.u.v. kast, meterkast)Bbl § 4.6.1
- hemelwater afvoeren Bbl § 4.7.4 aansluiten op gemeentenriool
- vuilwater afvoeren Bbl § 4.7.4 aansluiten op gemeentenriool
- Rc-waarden conform BENG-berekening (zie. Bbl § 4.4.1)
- drink- en warmwatervoorziening Bbl § 4.7.3 conform voorschriften NEN1006
- meterkast(en) inrichten met elektra, water en communicatie) conform
- ventilatie: de woning is voorzien van Nutsbedrijven IMUN uitvoeren. ventilatie roosters/units aan de bovenzijde (op 200 mm van de bovenkant) als aan de onderzijde (op 200 mm van de onderkant) een niet afsluitbaar rooster met een vrije doorlaat van tenminste 200 cm²
- indien er brandoverslag aanwezig is dient vlgs. de NEN 6068:2020 de gevelconstructie beschouwd vanaf de buitenzijde voor ten minste 95% te voldoen aan klasse B

Brandgegevens

Hoofddraagconstructie is 60 min. brandwerend (vlgs. vogzine constructeur)


- brandmelding: 60 minuten WBDBO
- 30 minuten WBDBO
- brandoverslag: 30 minuten WBDBO
- 30 minuten WBDBO
- RI30 (weerstand tegen rookdoorgang)

- Rw (geluidsisolatie tegen luchtgeluid)
- Rw = Rw
- Rw = Rw
- rookmelders volgens Nen 2555

Installaties

- wm opstelplaats wasmachine
- wd opstelplaats wasdroger
- hemelwaterafvoer
- kruipluik
- wtw mechanische ventilatie-unit incl. warmteterugwinunit
- in-/ uitblaasventiel
- mechanische ventilatie verdeler vloerverwarming
- rad electrische radiator
- kanalen in het zicht

Situatie



3D Impressie



F					
E					
D					
C					
B					
A					
REV.	DATUM	OMSCHRIJVING		GRT	GES

VAN WIJNEN
Van Wijnen
Postbus 729
3300 AS Dordrecht
T: 078-633 39 11
F:
E: www.vanwijnen.nl

Wij
Danhuma-Wiegkamp B.V.
Bergmanlaan Noordkring 27, 9207 ZG Drachten
Rijnenburgweg 9 a, 9727 BL Groningen
T: 088-9264 000
E: info@danhumawiegkamp.nl

opdrachtgever:	BPD te Delft
ontwerp:	van Egmond, architecten
project:	Noorderduin fase 5 en 6
bladomschrijving:	Omgevingsvergunning Overzicht blok 08
datum:	12-06-2026
schaal:	1:100
formaat:	A0
getek:	M. de Ruiter
gecontr.:	-
werknr:	26 036
bladnr:	B-DO-08-101